


Detail 1, umístění osvětlovacích bodů komunikace 362  
 3 - BGP 762 DPR16500/104-112 WJP66 h=6m, stávající stožár s výložníkem  
 1 - BGP 303 LED73/740DM, 58W h=9m /JB11/, výložník UD1-1500

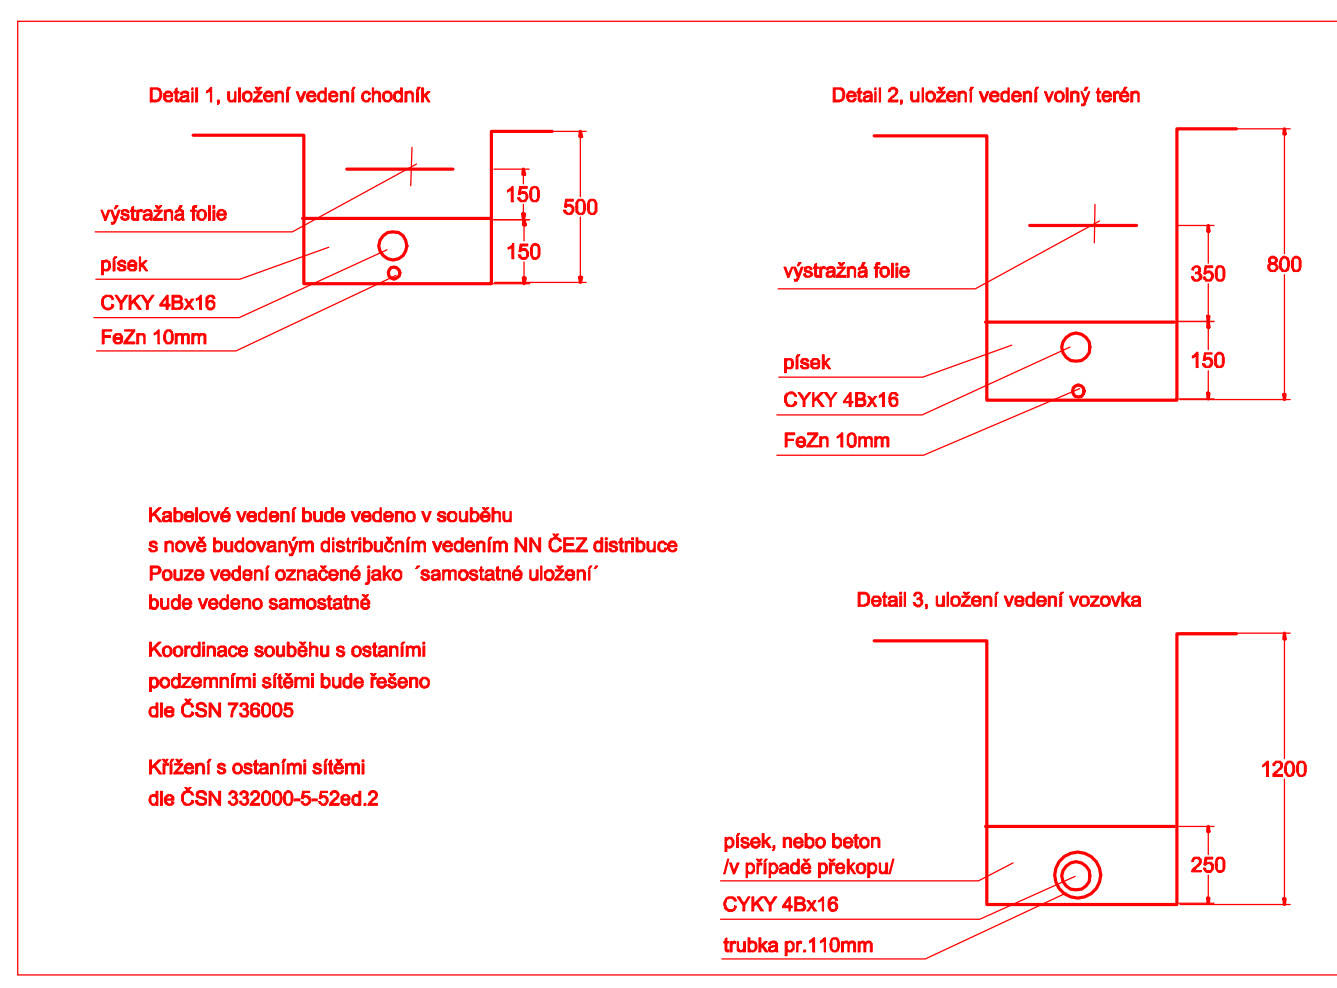

- stávající venkovní vedení
- stávající kabelové vedení
- stávající podpěrné body
- stávající pojeztková skříň
- nové kabelové vedení
- nová pojeztková skříň
- komunikace
- plot
- veřejné osvětlení nové
- STL Plynovod
- stávající telekomunikační vedení
- stávající vodovod
- stávající kanalizace
- stávající kabel HDV
- rušené osvětlovací body

Hlavní projektant	Zoltan Turócs	Výpracoval	Radek Turócs
Kraj: Pardubický	Město: Bystré	Mřítko	1:250
Investor: Město Bystré	Zak. číslo	PR198/2017	
Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení dílčí část komunikace č.362 a místní komunikace	Formát	16xA4	
	Stupeň	DUS	
	Datum	07.2017	
Výkres: Situační schéma rozvodu rozvodny VO	Číslo výkresu	D1.4.4	